p 82 RO 51x3.2
skala 1:10



p 83 RO 127x10
skala 1:10



p 84 RO 51x3.2 WIDOK Z GÓRY
skala 1:10



p 84 RO 51x3.2 WIDOK Z PRZODU
skala 1:10



bl 1 blacha 10x50
skala 1:10



bl 2 blacha 5x51
skala 1:10



bl 3 blacha 10x300
skala 1:10



bl 4 blacha 10x175
skala 1:10



bl 5 blacha 10x175
skala 1:10



bl 6 blacha 10x175
skala 1:10



bl 7 blacha 10x150
skala 1:10



bl 8 blacha 8x30
skala 1:10



bl 9 blacha 8x62
skala 1:10



bl 10 blacha 8x42
skala 1:10



bl 11 blacha 10x180
skala 1:10



bl 12 blacha 8x70
skala 1:10

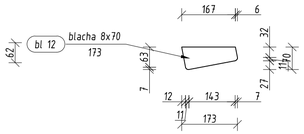

bl 13 blacha 8x70
skala 1:10



bl 14 blacha 10x149
skala 1:10



bl 15 blacha 10x149
skala 1:10



bl 16 blacha 10x330
skala 1:10



bl 17 blacha 10x250
skala 1:10



bl 18 blacha 10x180
skala 1:10



p 85 C 180
skala 1:10

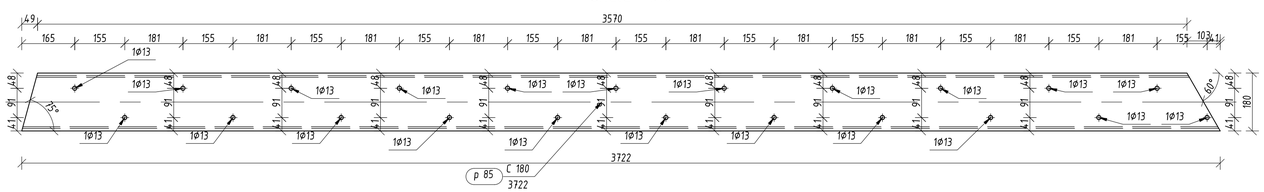

p 86 C 180
skala 1:10

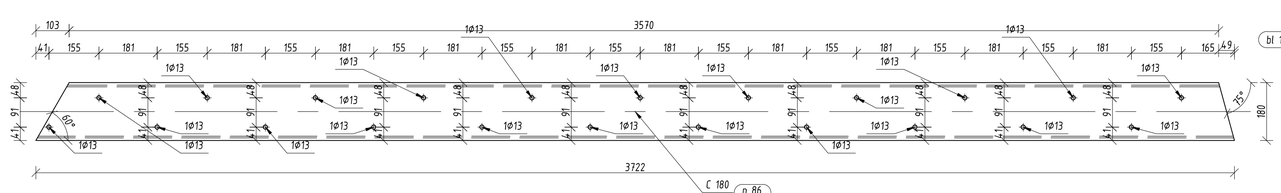

p 87 RO 51x3.2
skala 1:10



p 88 RO 127x10
skala 1:10



KAZIMIERZ DOLNY

SPICHLERZ ULANOWSKICH

BETON C30/37
CHUDY BETON C8/10
STAL B500SP | S235 JR
DREWNO C30

DATA	INDEX	ZMIANA

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na budowie.
2.Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem.
3.Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacją, rysunkami architektonicznymi i branżowymi.
4.Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe wg specyfikacji.
5. Wszelkie prace winny zostać wykonane zgodnie z zasadmi sztuki budowlanej, obecną wiedzą oraz warunkami kontraktu.
6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo zgodnie ze specyfiacją architektoniczną.
7. Przed wykonaniem konstrukcji stalowej wszystkie wymiary należy zweryfikować z rzeczywistym układem istniejących elementów.
8. Połączenia blach i profili wykonać jako spawane. Spoiny pachwinowe wykonywać na całym obwodzie, o grubości 0.7 t, gdzie t oznacza grubość cieńszego elementu spawanego.
9. Spoiny czołowe wykonywać na całym obwodzie, o grubości t, gdzie t oznacza grubość cieńszego elementu spawanego.
10. Połączenia elementów srubami M12/M16 klasy minimum 8.8.
11. Do połączenia schodów z konstrukcją budynku stosować kotwy wklejane iniekcyjne M12 do średnich obciążeń.
12. Wszystkie wymiary na rys. podane w mm.
13. Przestrzeń między balustradami należy wypełnić zgodnie z proj. architektury .

RYSUNEK

SCHODY STALOWE SCH1
– PROFILE I BLACHY CZ III

INWESTYCJA

„PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) – SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST. – BIUR. Z FUNKCJĄ EDUK.) – DOM WÓJTOWSKI Z MODLIBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM"

INWESTOR

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE
W KAZIMIERZU DOLNYM
24–120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

PROJEKT ARCHITEKTURY
PRO ARCHVISION SP. Z O. O.
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4
30–074 KRAKÓW

PROJEKT KONSTRUKCJI
KB – PROJEKTY KONSTRUKCYJNE sp. z o. o.
ul. Szlak 65/313, 31–153 Kraków
TEL:+12 431–04–49 FAX:+12 631–90–89
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Mirosław Bielecki upr. nr ewid. MAP/0071/POOK/11
SPRAWDZIŁ:
dr inż. Stanisław Karczmarczyk upr. nr ewid. 224/69
WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Łukasz Bubula
mgr inż. Marcin Grądalski

DATA	SKALA	OPRAC.	REWIZJA	NR RYS.
10.2016	1:10	ŁB	A	KW–12

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku.
Powielanie, zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu, udostępnianie osobom trzecim, a także opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.