ŚCIANA SZKLANA WIATROŁAPU SKALA 1:20, 1:5

FRAGM. RZUTU PARTERU (skala 1:20)

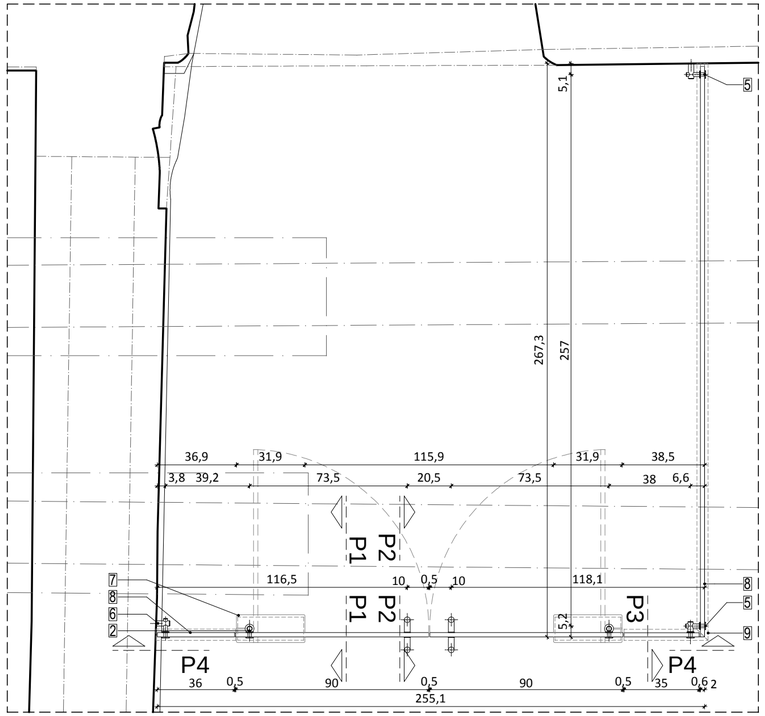

WIDOK 'P5' (skala 1:20)

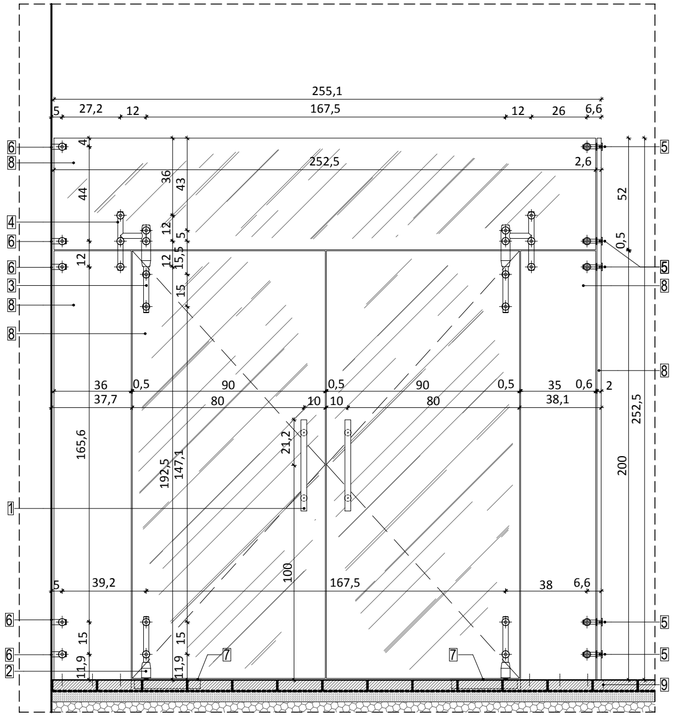

PRZEKRÓJ 'P1' (skala 1:20)

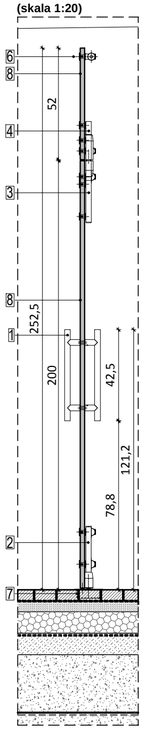

PRZEKRÓJ 'P2' (skala 1:20)

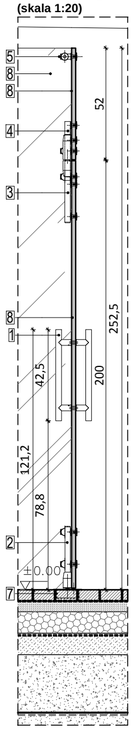

PRZEKRÓJ 'P3' (skala 1:20)



3.1 ZAWIAS GÓRNY
4.1 ŁĄCZNIK NAŚWIETLA GÓRNEGO Z BOCZNYM - FRAGM. PRZKROJU 'P2' (skala 1:5)

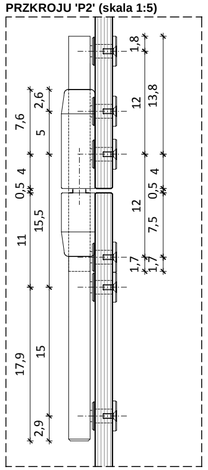

3.2 ZAWIAS GÓRNY
4.2 ŁĄCZNIK NAŚWIETLA GÓRNEGO Z BOCZNYM - FRAGM. WIDOKU 'P4' (skala 1:5)

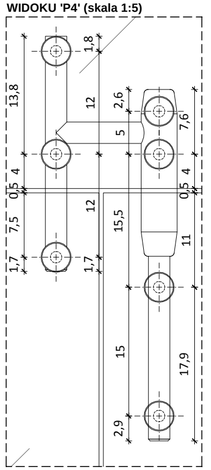

5.1 MOCOWANIE PUNKTOWE - FRAGM. RZUTU (skala 1:5)



5.2 MOCOWANIE PUNKTOWE - FRAGM. WIDOKU 'P4' (skala 1:5)



1.1 UCHWYT DRZWIOWY - FRAGM. PRZKROJU 'P2' (skala 1:5)

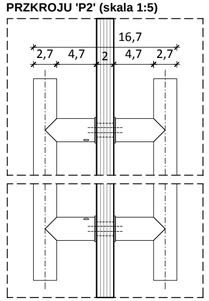

1.2 UCHWYT DRZWIOWY - FRAGM. RZUTU (skala 1:5)



6. MOCOWANIE ŚCIANA - SZKŁO - FRAGM. RZUTU (skala 1:5)



1.3 UCHWYT DRZWIOWY - FRAGM. PRZEKROJU 'P5' (skala 1:5)

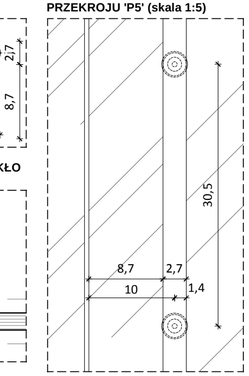

2.1 ZAWIAS DOLNY - FRAGM. PRZKROJU 'P2' (skala 1:5)

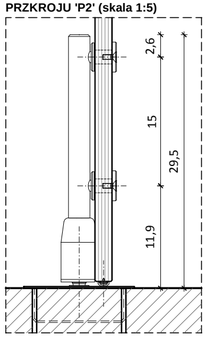

2.2 ZAWIAS DOLNY - FRAGM. WIDOKU 'P4' (skala 1:5)

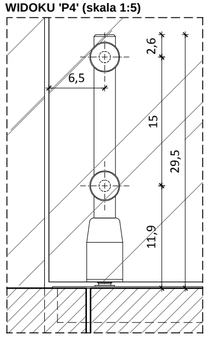

LEGENDA:

1. UCHWYT DRZWIOWY: MATERIAŁ - STALI NIERDZEWNA, WYKOŃCZENIE - SATYNA; ROZSTAW MOCOWANIA ORAZ OTWORÓW W SZKLE: 305 mm; DŁUGOŚĆ UCHWYTU: 425 mm, ŚREDNICA Ø 27 mm; UCHWYT DO GR. TAFLI 8-12 mm.
2. ZAWIAS DOLNY, ROTULA PŁASKA; MATERIAŁ - STAL NIERDZEWNA, WYKOŃCZENIE - SATYNA; PRZEZNACZONY DO GRUBOŚCI SZKŁA 8;10;12 mm (współpracuje z samozamykaczem podłogowym i łożyskiem dolnym);
3. ZAWIAS GÓRNY, ROTULA PŁASKA; MATERIAŁ - STAL NIERDZEWNA, WYKOŃCZENIE - SATYNA; PRZEZNACZONY DO GR. SZKŁA 8;10;12 mm;
4. ŁĄCZNIK NAŚWIELTA GÓRNEGO Z BOCZNYM, ROTULA PŁASKA: MATERIAŁ - STAL NIERDZEWNA, WYKOŃCZENIE - SATYNA; ŁĄCZNIK DO GRUBOŚCI TAFLI SZKŁA 8; 10; 12 mm.
5. MOCOWANIE PUNKTOWE (SZKŁO - SZKŁO 90°), ROTULA PŁASKA: MATERIAŁ - STAL NIERDZEWNA, WYKOŃCZENIE - SATYNA; MOCOWANIE DO GRUBOŚCI TAFLI SZKŁA 12-17,52 mm.
6. MOCOWANIE PUNKTOWE (ŚCIANA - SZKŁO 90°), ROTULA PŁASKA: MATERIAŁ - STAL NIERDZEWNA, WYKOŃCZENIE - SATYNA; MOCOWANIE DO GRUBOŚCI TAFLI SZKŁA 8-12 mm.
7. SAMOZAMYKACZ PODŁOGOWY Z BLOKADĄ 90°: SIŁA 25 NM, DO SZEROKOŚCI DRZWI 900-1100MM; DO DRZWI PRAWYCH, LEWYCH ORAZ WAHADŁOWYCH; MOŻLIWOŚĆ REGULACJI POZYCJI SAMOZAMYKACZA WEWNĄTRZ PUSZKI: W PIONIE 4 mm, POPRZECZNE 10 mm ORAZ POZIOMO 8 mm.
8. ŚCIANKI SZKLANE WIATROŁAPU: SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE,OPTIWHITE GR. min. 12 mm; OTWOROWANIE SZKŁA - WG. ZALECEŃ PRODUCENTA SYSTEMU OKUĆ.
9. LISTWA MOCUJĄCA (W POSADZCE): MATERIAŁ - STAL, MOCOWANIE PROFILU - MECHANICZNE, BEZPOŚREDNIO DO POSADZKI ZA POMOCĄ KOŁKÓW - ZG. Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, WARSTWY PROJEKTOWANEJ POSADZKI NA GRUNCIE;
10. PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE: BRUK KLINKIEROWY
11. PROJEKTOWANA IZOLACJA GRUBO POWŁOKOWA (x 2 WARSTWY)
12. PROJEKTOWANA WARSTWA PREPARATU KRZEMIONKUJĄCO - HYDROFOBIZUJĄCEGO
13. PROJEKTOWANA WYLEWKA WYRÓWNUJĄCA - 5,0 cm ZBROJONA SIATKĄ
14. PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA: POLISTYREN EKSTRUDOWANY - 10,0 cm
15. PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA: FOLIA PE
16. PROJEKTOWANA PŁYTA BETONOWA NA GRUNCIE - 10,0 cm
17. PROJEKTOWANA PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. z o.o.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował	Nazwisko	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	Nr uprawnień	MPOIA/085/2011	Podpis		Data 10.2016	Stadium: PW
Opracował		mgr inż. arch. KONRAD ZMYSŁO mgr inż. arch. ANGELIKA BAŁAZY					10.2016	Skala: 1: 50
Sprawdził		mgr inż. arch. JOANNA PAJERSKA - SZCZUREK		MPOIA/063/2008			10.2016	Branża: A

Inwestor: MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

Inwestycja: "PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST.-BIUR. Z FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI W MODLIBORZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ: ŚCIANKA SZKLANA WIATROŁAPU

Nr rys.: A-13

Lokalizacja: DZIAŁKA NR 334/1, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY