PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

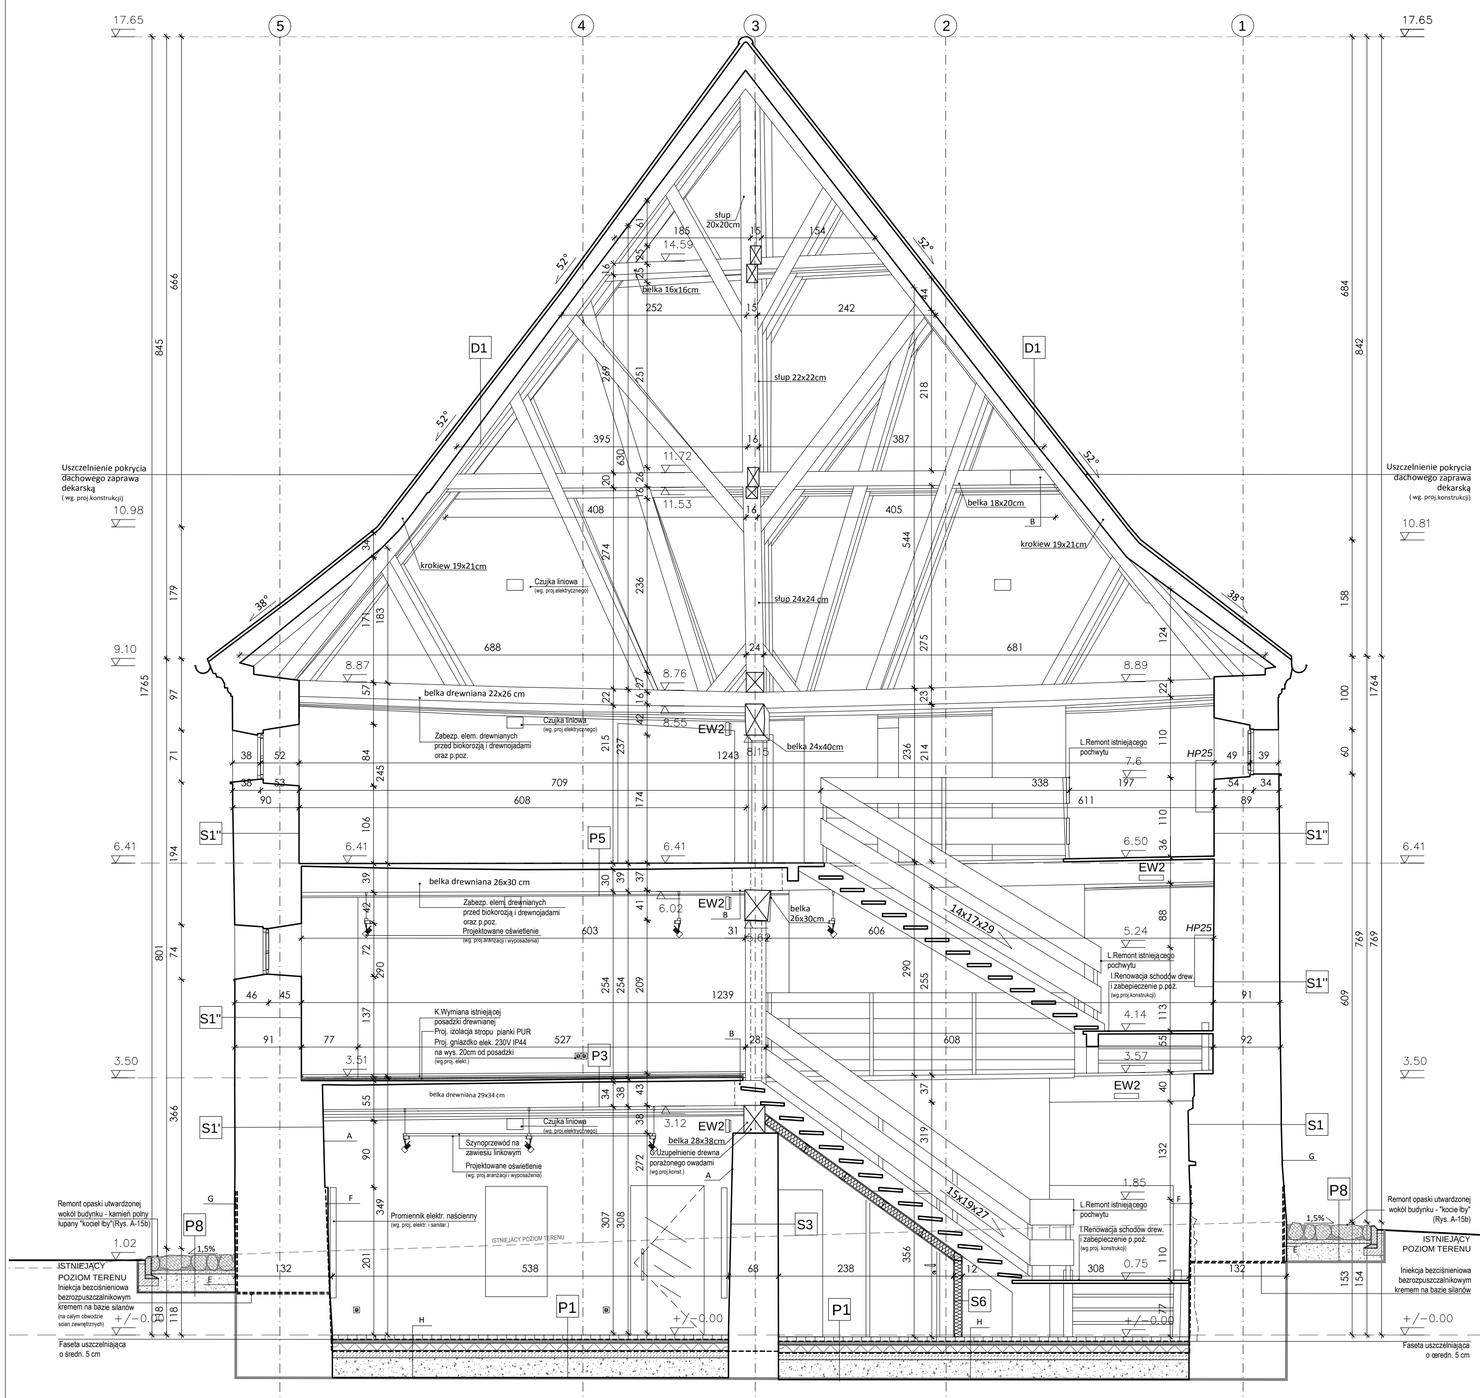

S1 **ISTNIEJĄCA ŚCIANA - ZEWNĘTRZNA:**
-projektowana powłoka malarska laserunkowa
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016
-istniejący tynk zewnętrzny
-istniejąca ściana z kamienia wapiennego
-projektowany tynk wewnętrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 1,5 cm
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016

S1' **ISTNIEJĄCA ŚCIANA - ZEWNĘTRZNA:**
-projektowana powłoka malarska laserunkowa
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016
-tynk zewnętrzny
-istniejąca ściana z kamienia wapiennego
-projektowany tynk wewnętrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 1,5 cm
-projektowane wykończenie: powłoka malarska RAL 9016

S1'' **ISTNIEJĄCA ŚCIANA - ZEWNĘTRZNA:**
-projektowana powłoka malarska laserunkowa
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016
-tynk zewnętrzny
-istniejąca ściana z kamienia wapiennego
-istniejący tynk wewnętrzny
-istniejące wykończenie: powłoka malarska

S2 **ISTNIEJĄCA ŚCIANA - ZEWNĘTRZNA:**
-projektowana powłoka malarska laserunkowa
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel
-tynk zewnętrzny
-istniejąca ściana z kamienia wapiennego
-projektowany tynk wewnętrzny zatarty na ostro
-projektowana izolacja pionowa: folia uszczelniająca w płynie x 2, w narożnikach taśma uszczelniająca
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne ścienne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

S3 **ISTNIEJĄCA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA:**
-istniejącytynk wewnętrzny
-istniejąca ściana z kamienia wapiennego
-projektowany tynk wewnętrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 1.5cm
-projektowane wykończenie: powłoka malarska stara biel RAL 9016

S4 **ISTNIEJĄCA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA(POM.MOKRE):**
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm
-projektowana płyta g-k typ H2 1,25 cm
-projektowana folia paroizolacyjna
-projektowane profile mocujące/ wełna mineralna - 10cm
-projektowana folia paroizolacyjna
-projektowana płyta g-k typ H2 1,25 cm
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

S5 **PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA (POM. MOKRE):**
-projektowane wykończenie: powłoka malarska RAL 9016
-projektowana gładź gipsowa
-projektowana płyta g-k typ H2 -1,25 cm
-projektowane profile mocujące/ wełna mineralna - 10cm
-projektowana folia paroizolacyjna
-projektowana płyta g- k typ H2 -1,25 cm
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

S6 **PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA:**
-projektowane wykończenie: powłoka malarska RAL 9016
-projektowana gładź gipsowa
-projektowana płyta g-k typ A -1,25 cm
-projektowane profile mocujące/ wełna mineralna - 10cm
-projektowana płyta g- k typ A -1,25 cm
-projektowana gładź gipsowa
- projektowane wykończenie: powłoka malarska RAL 9016

S7 **PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA (POM. MOKRE):**
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm
-projektowana płyta g-k typ H2 1,25 cm
-projektowana folia paroizolacyjna
-projektowane profile mocujące/ wełna mineralna - 5cm
-projektowana wełna mineralna - 10cm
-projektowane profile mocujące/ wełna mineralna - 5cm
-projektowana folia paroizolacyjna
-projektowana płyta g-k typ H2 1,25 cm
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne na klejuwym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

P1 **PROJ. PODŁOGA NA GRUNCIE:**
-projektowane wykończenie: bruk klinkierowy 8,5cm
-projektowana warstwa izolacji grubo powłokowej x 2
-projektowana warstwa preparatu krzemianująco - hydrofobizującego
-projektowana wylewka wyrównująca - 5,0 cm zbrojona siatką
-projektowana termoizolacja: polistyren ekstrudowany - 10,0 cm
-projektowana izolacja przeciwwilgociowa: folia PE
-projektowana płyta betonowa na gruncie - 10,0 cm
-projektowana podsypka piaskowo - żwirowa stabilizowana mechanicznie 15cm

P2 **PROJ. PODŁOGA NA GRUNCIE:**
-projektowane wykończenie: płytki gresowe podłogowe na kleju wym.30 x 30 CM, fuga 0,3 cm
-projektowana warstwa izolacji grubo powłokowej x 2
-projektowana warstwa preparatu krzemianująco - hydrofobizującego
-projektowana wylewka wyrównująca - 5,0 cm zbrojona siatką
-projektowana termoizolacja: polistyren ekstrudowany - 10,0 cm
-projektowana izolacja przeciwwilgociowa: folia PE
-projektowana płyta betonowa na gruncie - 10,0 cm
-projektowana podsypka piaskowo - żwirowa stabilizowana mechanicznie 15cm

P3 **ISTNIEJĄCY STROP NAD PARTEREM (OCIEPLENIE):**
-projektowana podłoga drewniana- 2,0 cm
-projektowana termoizolacja: płyta PUR - 3,0 cm
(współczynnik przewodzenia ciepła: Wg EN 12667 wartość λD: 0,022 W/mK, Gęstość objętościowa +/- 30 kg/m3, Właściwości mechaniczne wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y) 150 wg EN 826: przy min. 150 kPa - 10% odkształcenia wytrzymałość na równomierne obciążenie: DLT(2)5 wg EN 1605 przy 40kPa w 70oC w ciągu 168 h)
-folia paroizolacyjna
-istniejąca deska drewniana - 5,0 cm
-istniejąca belka drewniana

P4 **ISTNIEJĄCY STROP NAD PARTEREM - SUFITY PODWIESZANE:**
-projektowana podłoga drewniana
-projektowana termoizolacja: płyta PUR - 3,0 cm
-istniejąca deska drewniana 5cm
-istniejąca belka drewniana
-projektowany stelaż: profile montażowe 5,0 cm
-projektowana płyta g-k- 1,5 cm
-projektowana gładź gipsowa
-projektowane wykończenie: powłoka malarska RAL 9016

P5 **ISTNIEJĄCY STROP NAD I PIĘTREM:**
-istniejąca podłoga drewniana
-istniejąca belka drewniana

P6 **ISTNIEJĄCY STROP NAD PARTEREM (LOGGIA):**
-istniejąca podłoga drewniana
-istniejące legary drewniane - 14,0 x 14,0 cm
-istniejąca izolacja przeciwwilgociowa: FOLIA PE
-istniejący jastrych cementowy
-istniejący keramzyt
-istniejący strop (ślepienie)
-istniejący tynk zewnętrzny
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel
-projektowana powłoka malarska laserunkowa

P7 **ISTNIEJĄCY STROP NAD I PIĘTREM (LOGGIA):**
-projektowana posadzka z wykorzystaniem istniejących desek drewnianych (oczyszczenie, konserwacja)
-istniejące belki drewniane
-istniejący strop

P8 **OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU**
-nawierzchnia kamień polny łupany (Tzw. "kocia łby")
-chudy beton: podlewany mleczkiem cementowym oraz wodą (utwardzenie)
-podbudowa: kruszywo kamienne łamane, frakcja 0-60 mm stabilizowane mechanicznie
-grunt

D1 **ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE:**
-istniejąca dachówka ceramiczna (Uszczelnienie pokrycia zaprawą dekarską)
-istniejące deskowanie pełne
-istniejące krokwie

A	REMONT ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH : a)Usunięcie odspojonych partii tynków i zapraw b)Wzmocnienie muru preparatem krzemionkowym c)Wykonanie dezynfekcji biologicznej poprzez malowanie lub natrysk d)Przewiązanie rys i spękan (w zależnosci od rozwarcia): - iniekcja cisnieniowa mikrocementem (rysy i rozpojenia mniejsze) - Wypełnienie przy pomocy modyfikowanego zaczynu cementowego(rysy o rozwartosci powy¿ej 2 mm) -Szycie pekniec kotwa (zg. z proj.konstrukcji) e)Wykonanie zaprawy szczepnej, jako narzutu podkładowego, odpornego na zasolenia, do przygotowania podłoża pod tynk przy narzucie półkryjącym. f)Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego, przepuszczalnego dla pary wodnej i przyspieszającego wysychanie dzięki zawartości aktywnych porów, wzmocnionego włóknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliów, odpornego na wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosc). g)Wykonanie gładzi mineralnej przy użyciu mineralnej szpachlówki powierzchniowej, tynk filcowany, zbrojony włóknem. h)Elastyczne wypełnienie styków miedzy tynkiem i stolarki trwale elastyczna masa dylatacyjna na bazie polimerów hydrofobowych. i)Po zwiazaniu tynków calosc zagruntowac preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym do wglebnego gruntowania. j)Pokrycie powierzchni szian farba silikonowa.
B	UZUPEŁNIENIE POŁĄCZEŃ CIESIELKSICH a) Zastosowanie elementów drewnianych (zg. z proj. konstrukcji)
C	ELEMENTY DREWNIANE O PORAŻENIU OWADAMI SIEGAJĄCYMI PONAD 2 CM NALEŻY: a)Uzupełnic flekowaniem lub zastosowac uzupełnienie ze środków chemicznych w postaci mas z wiórami drewnianymi lub z trocinami
D	ZABEZPIECZNIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH PRZED BIOKOROZJĄ: a)Oczyszczenie z resztek organicznych - ELEMENTY KONSTRUKCJI ZAATAKOWANE PRZEZ GRZYBY DOMOWE: a)Wycięcie fragmentu drewna z 1,0 m zapasem (poza obszar obecnosci grzyba), b)impregnacja miejsca przekroju. c)Uzupełnienie elementu konstrukcji nowym drewnem impregnowanym
E	ZABEZPIECZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PRZED KAPILARNYM PODCIĄGANIEM WODY: a)Odsłonięcie scian zewnetrznych na głebokosc 50 cm b)Usunięcie odspojonych partii tynków i zapraw c)Oczyszczenie powierzchni muru d)Wykonanie dezynfekcji biologicznej poprzez malowanie lub natrysk e)Wyrównanie powierzchni oeciany f)Zagruntowanie szany preparatem mineralnym o silnym dzialaniu wzmacniającym g)Pokrycie powierzchni sciany preparatem krzemionkujaco - hydrofobizującym h)Nanieseine warstwy uszczelniającego szlamu odpornego na siarczany i)Wyrównywanie niewyrównych spoin i szorstkich powierzchni muru zaprawa wodoszczelna j)Nalożenie dwóch warstw elastycznej izolacji grubo powłokowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi, dwuskładnikowej masy polimerowo-bitumicznej. k)Osłonięcie sciany folia drenazowa na klipsach zakonczona listwa zamykająca. l)Zasypanie wykopu i wykonanie nowej opaski z kamienia polnego łupanego " kocie łby"
F	ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W POZIOMIE PARTERU PRZED ZAWILGOCENIEM: a)Usunienie odspojonych partii tynków i zapraw ok. 30 cm powyżej otworu iniekcyjnego b)Wzmocnienie muru preparatem krzemionkowym c)Wykonanie dezynfekcji biologicznej poprzez malowanie lub natrysk d)Wypełnienie spoin tynkiem renowacyjnym podkładowym, nie hydrofobowym, przepuszczalnego dla pary wodnej, przyspieszającego wystychanie. e)Nanieseinie trzykrotnie szlamu uszczelniającego f)Wykonanie iniekcji poziomej bezciśnieniowej g)Zamknięcie otworów iniekcyjnych szpachlówka uszczelniająca h)Pokrycie powierzchni sciany preparatem krzemionkująco - hydrofobizującym i)Wykonanie narzutu podkładowego z zaprawy szczepnej odpornej na zasolenie j)Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego, przepuszczalnego dla pary wodnej. k)Wykonanie gładzi mineralnej zbrojonej mikro włóknem w kolorze starej bieli l)Pokrycie sciany wodoodczerczalnym preparatem go wglebego gruntowania o wlasciosciach wzmacniających i hydrofobizujących l)Pokrycie sciany farba silikonowa

G	NAPRAWA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W STREFIE NADMIERNEGO ZAWILGOCENIA: a)Usunięcie odspojonych partii tynków i zapraw ok. 80 cm powyżej krawedzi zawilgocenia. b)Wzmocnienie muru preparatem krzemionkowym. c)Wykonanie dezynfekcji biologicznej poprzez malowanie lub natrysk d)Naprawa rys i pekniec muru (zg. z proj.konstrukcji) e)Wykonanie narzutu podkładowego z zaprawy szczepnej. f) Zagruntowanie powierzchni tynkiem renowacyjnym. g)Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego dla pary wodnej przyspieszającego wysychanie h)Wykonanie na powierzchni mineralnej szpachlówki zbrojonej mikro włóknem w kolorze starej bieli i)Gruntowanie powierzchni wodoroozcienczalnym preparatem o właściwosciach wzmacniających i hydrofobizujących j)Pokrycie farba silikonowa krojaca k)Pokrycie półkryjaca farba silikonowo - wapienna laserunkowa
H	WYMIANA POSADZKI NA GRUNCIE I ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWO: a)Wykonanie podsypki piaskowo - zwirowej stabilizowanej mechanicznie b)Wykonanie płyty betonowej na gruncie 10 cm c)Wykonanie izolacji przeciwilgociowej stosujac folie PE d)Wykonanie termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego 10cm e)Wykonanie wylewki 5cm zbrojonej siatka zbrojeniowa 15 x 15 cm f)Pokrycie powierzchni preparatem krzemionkujaco - hydrofobizującym g)Nalożenie w dwóch warstwach elastycznej izolacji grubo powłokowej h)Wykonanie fasety uszczelniającej w narożnikach o promieniu 5 cm i)Wykonanie posadzki z cegły klinkierowej 8,5cm
I	RENOWACJA SCHODÓW DREWNIANYCH: a) Demontaz istniejacych schodów drewnianych w poziomie parteru z zachowaniem wszystkich elementów b) Oczyszczenie reczne powierzchni z powstałych zanieczyszczen b) Uszczelnienie drewna : uzupełnienie istniejacych rys i szczelin jednoskladnikowa elastyczna masa (kitem) do drewna c) Szlifowanie powierzchni drewna pod prace wykonczeniowe (lakierowanie): recznie, papierem sciernym 150 lub 180 d)Zabezpieczenie schodów przed korozja biologiczna e)Nanieseinie szybkoschnacego i swiatlotrawalego dwuskladnikowego lakieru poliuretanowego na bazie funkcjonalnej zywicy akrylowej, w ilosci warstw koniecznych do uzyskania elastycznej trwale powłoki ochronnej ochronnej (wg. zalecen producenta preparatu) f) Dokładny montaz schodów w poziomie parteru(elementy mocujace wykonane z materiałów niekorodujących lub pokrytych powłoki antykorozyjna) g)Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych przed działaniem ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierów ochronnych
J	WYMIANA POSADZKI DREWNIANEJ (z wykorzystaniem ist. desek): a)Oczyszczenie mechaniczne powierzchni podłogi b)Zmatowienie istniejacej powłoki malarskiej c)Nanieseinie szybkoschnacego i swiatlotrawalego dwuskladnikowego lakieru poliuretanowego na bazie funkcjonalnej zywicy akrylowej d)Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych przed działaniem ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierów ochronnych
K	WYMIANA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI DREWNIANEJ: a)Oczyszczenie istniejacych desek podogowych b)Oczyszczenie reczne przestrzeni miedzy belkami oraz z powstałych (na skutek korozji biologicznej zanieczyszczen - Zabezpieczenie rozpuszczalnikowym plynnym srodkiem do ochronny drewna (zwalczającym insekty) w ilosci min. ok 300 ml/m2 -Impregnacja wodorozcienczalnym (nie zawierającym boru) preparatem na bazie soli ogniochronnych w ilosci ok 300g/m2 (2-3 warstwy) -Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych przed działaniem ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierów ochronnych c)Wykonanie nowej warstwy termoizolacyjnej za pomoca pianki PUR 3cm Klasa ogniowa: Euroklasa F zgodnie z EN 13501-1, współczynnik przewodzenia ciepła: Wg EN 12667 wartosc λD: 0,022 W/mK Gestosc objetosciowa +/- 30 kg/m3 Wlasciwosci mechaniczne wytrzymalosc scisnanie CS(10/Y) 150 wg EN 826: przy min. 150 kPa - 10% odkształcenia wytrzymałosc na równomierne obciazenie: DLT(2)5 wg EN 1605 przy 40kPa w 70oC w ciagu 168 h) d) Deska podłogowa przy uzyciu starego drewna (z odzysku) dopasowana kolorystycznie wraz z usloinieim do starego wnetrza Spichlerza. Drewno powinno byc suche, zdrowe, bez insektów. Drewno powinno byc odpowiednio wyszlifowane, zaimpregnowane oraz zabezpieczone poprzez np. olejowanie -Impregnacja preparatem na bazie nieorganicznych związków boru w rozworze wodnym (ochrona przed pleczni° i insektami) -Impregnacja wodorozcienczalnym (nie zawierającym boru) preparatem na bazie soli ogniochronnych w ilosci ok 300g/m2 (2-3 warstwy).
L	REMONT ISTNIEJĄCEGO POCHWYTU: a) demontaz istniejacego pochwytu oraz słupków drewnianych, b)oczyszczenie mechaniczne c)zmatowienie istniejacej wartwy wykonczeniowej d)impregnacja (przeciw korozji biologicznej oraz p.poz) oraz wykonanie nowej powłoki ochronnej (lakierowanie) e)wymiana słupków na nowe - wyzsze f)montaz słupków oraz ponowny montaz pochwytu (na wysokosciodpowiadającej obowiązującym normom)

UWAGI:
a) Impregnacja wszystkich elementów drewnianych przed drewnojadami rozpuszczalnikowym srodkiem, zwalczający szkodniki.
b) Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych i murowanych przed grzybami przez zastosowanie impregnacyjnych srodków chemicznych do zwalczania grzyba domowego
c) Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych przed działaniem ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierów ochronnych.
d) Zaleca sie wykonanie wzmocnienia struktury drewna bezrozpuszczalnikowym, dwuskladnikowym srodkiem na bazie zywicy epoksydowej.
e) Wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej - zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej (Rys. A-14, A-15)

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Nowe przebicia w stropie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przejść stropowych są jedynie sugestią. Projektowane otwory przebić przez strop mogą ulec przesunięciu. O ostatecznym położeniu otworów decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykończonych) oraz określeniu stanu istniejącego.
4. Szczególnie starannie należy wykonać dylatację oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych należy stosować listwy dylatacyjne do złącz poziomych.
5. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
6. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
7. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
9. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
10. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
11. W sprawach nie określonych dokumentacja obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. z o.o.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011			10.2016	Stadium:	PW
Opracował	mgr inż. arch. KONRAD ZMYSŁO mgr inż. arch. ANGELIKA BAŁAZY				10.2016	Skala:	1: 50
Sprawdził	mgr inż. arch. JOANNA PAJERSKA - SZCZUREK	MPOIA/063/2008			10.2016	Branża:	A

Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A

Nr rys.: A-5

Inwestor: MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

Inwestycja: "PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST.-BIUR. Z FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 3341 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

Lokalizacja: DZIAŁKA NR 334/1, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY