RZUT PARTERU (POSADZKI)
skala 1:50

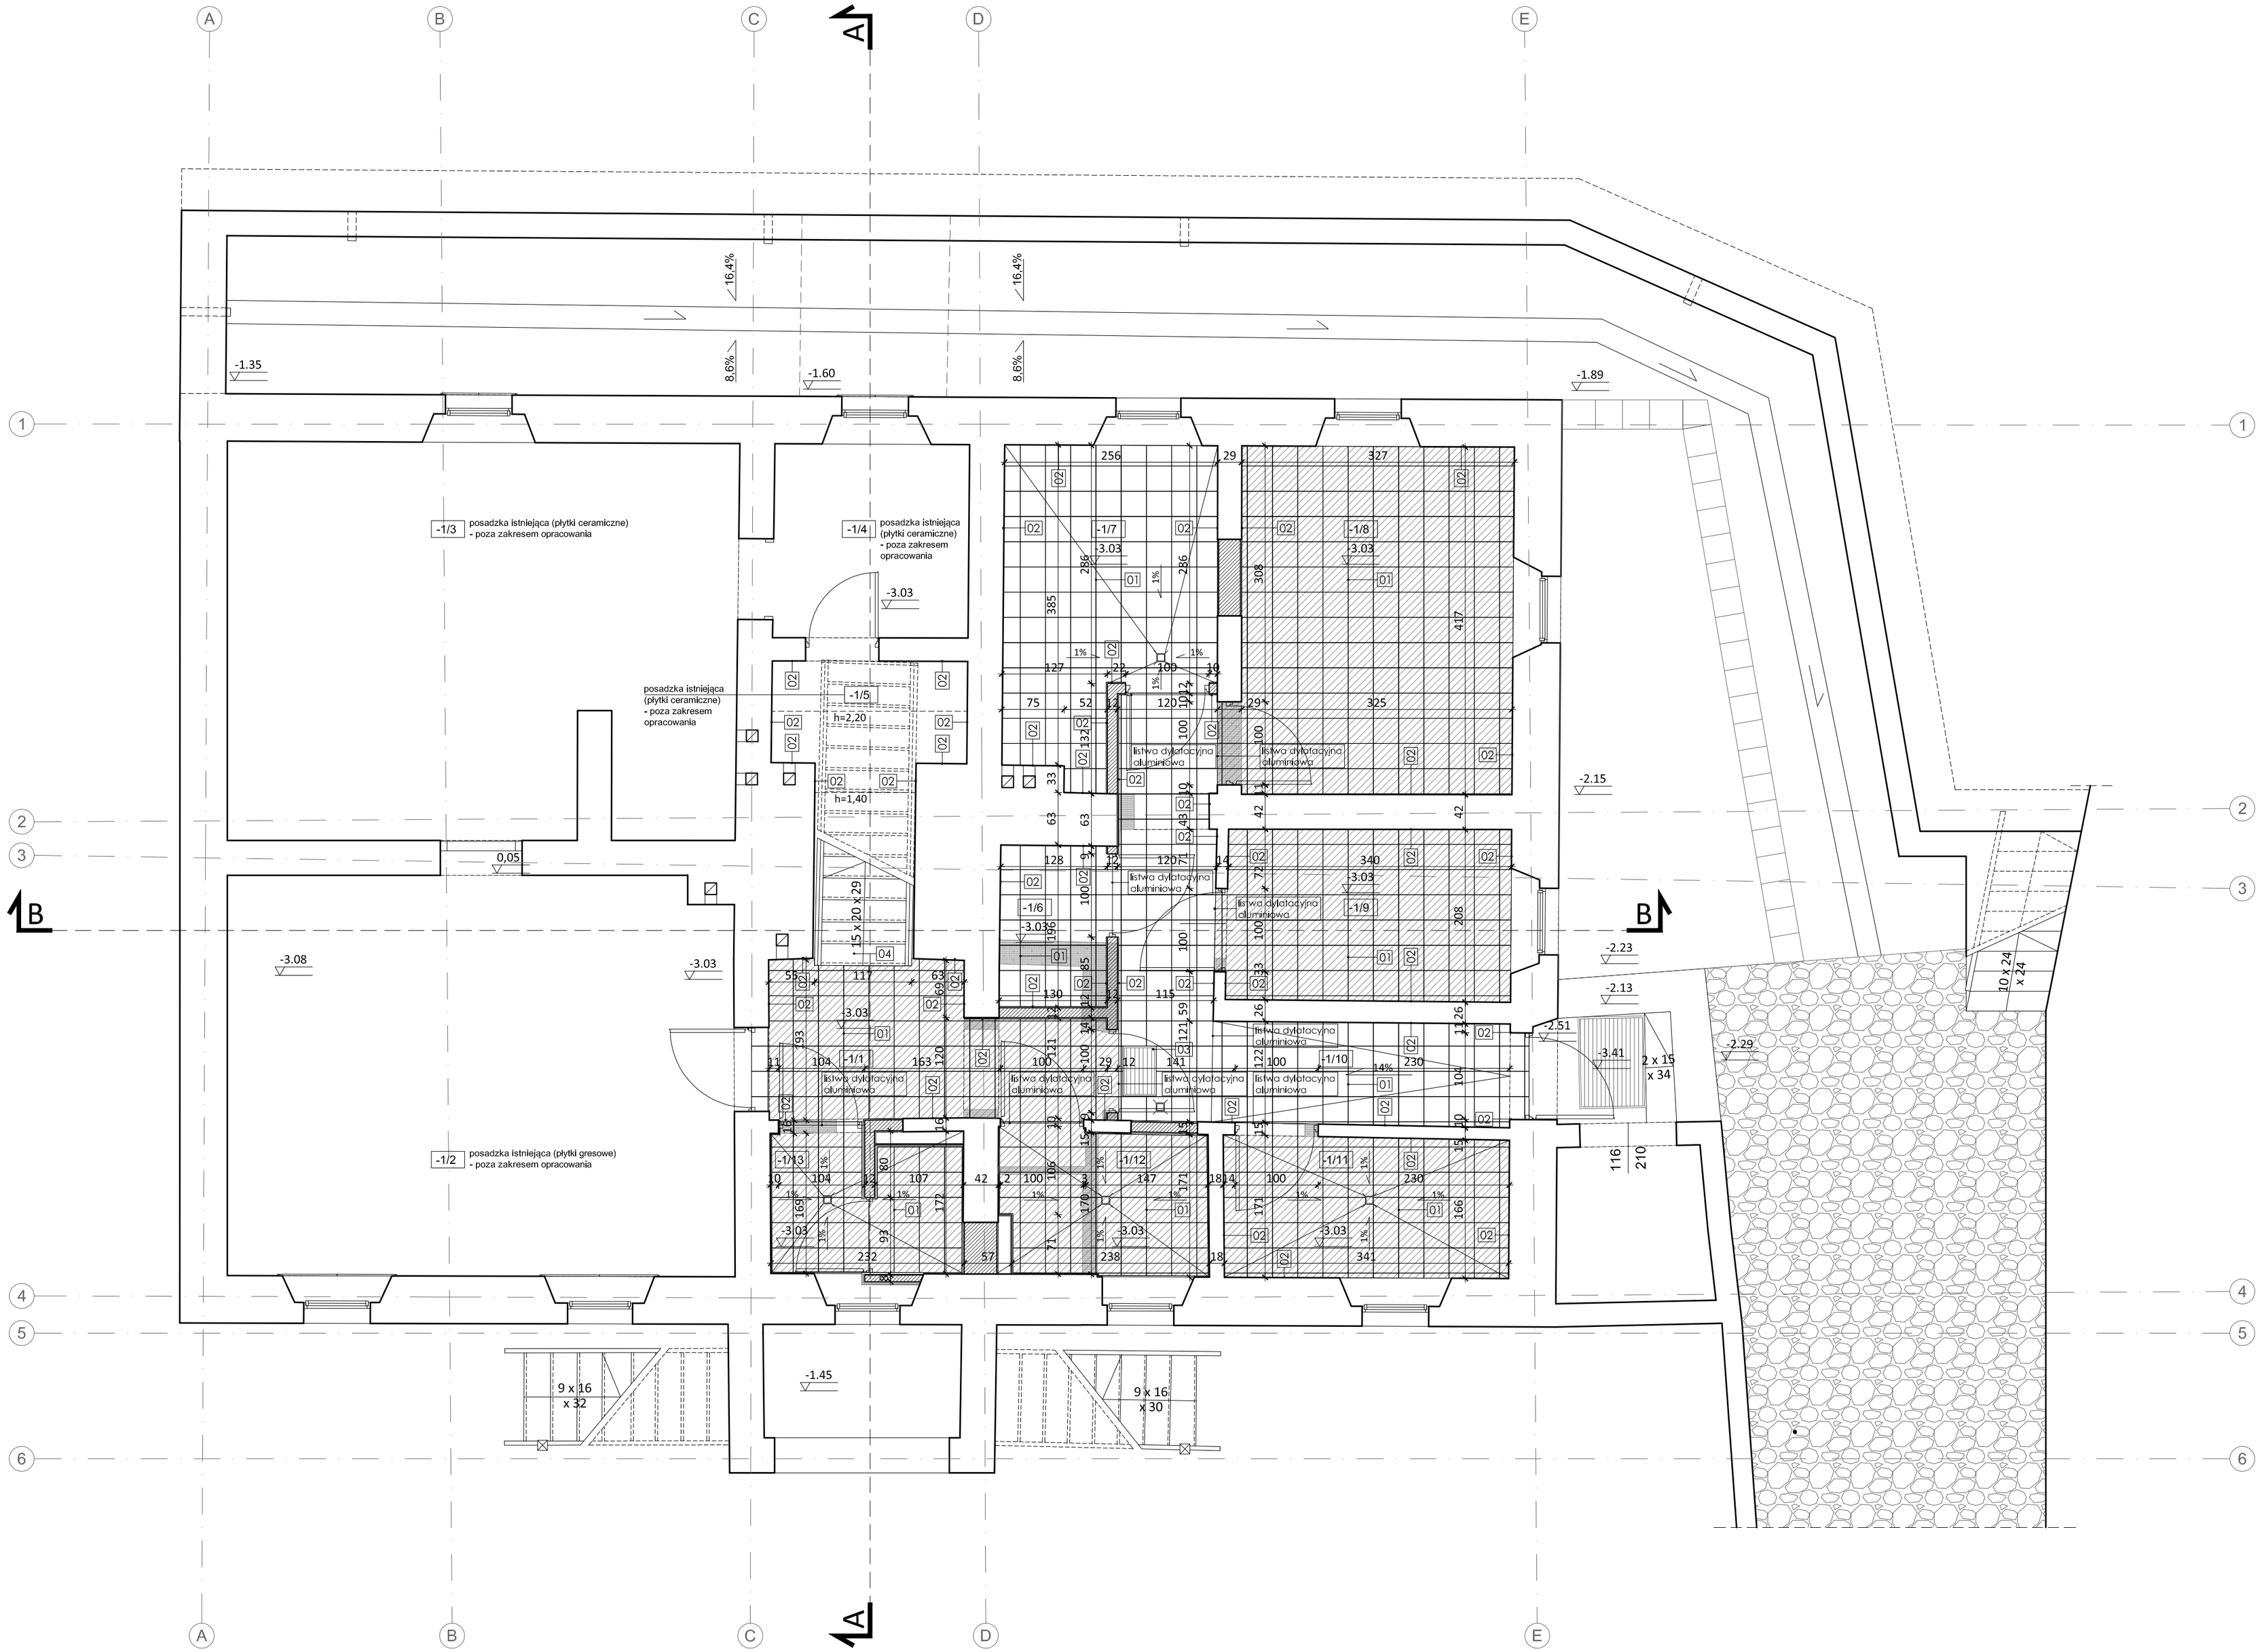

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZEK WG POMIESZCZEŃ (PIWNICA)				
NR POM.	POMIESZCZENIE	pow. istniejącej posadzki: płytki ceramiczne imitujące cegłę *(poza zakresem opracowania)*	pow. istniejącej posadzki: płytki gresowe *(poza zakresem opracowania)*	pow. projektowanych podłóg: płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm
-1/1	KOMUNIKACJA			6.50
-1/2	MAGAZYN		29.58	
-1/3	MAGAZYN	28.88		
-1/4	MAGAZYN	5.78		
-1/5	MAGAZYN POD SCHODAMI	4.31		
-1/6	MAGAZYN			2.62
-1/7	KOTŁOWNIA			8.74
-1/8	POM. GOSPODARCZE			13.92
-1/9	MAGAZYN			7.17
-1/10	KOMUNIKACJA			10.54
-1/11	POMIESZCZENIE SOCJALNE			5.93
-1/12	TOALETA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH			4.22
-1/13	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA			3.60
	SUMA	**38.97**	**29.58**	**63.24**

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH	
01	PROJEKTOWANA POSADZKA Z PŁYTEK GRESOWYCH 30,0 X 30,0 cm; WYMIARY NOMINALNY PŁYTKI; 30,0 x 30,0 x 0,86 cm; GRES SZKLIWIONY, TYP POWIERZCHNI: NATURALNA; FUGA: 0,3 cm; ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ: R9; ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: 5, ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE: 5; NASIĄKLIWOŚĆ WODNA: < 0,1 %; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE: -45 N/m m²; SIŁA ŁAMIĄCA: 2500 N; KOLOR: JASNY SZARY
02	PROJEKTOWANY COKÓŁ Z PŁYTEK GRESOWYCH 8,0 X 30,0 cm; WYMIARY NOMINALNY PŁYTKI; 7,8 x 30,0 x 0,86 cm; GRES SZKLIWIONY, TYP POWIERZCHNI: NATURALNA; FUGA: 0,3 cm; ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ: R9; ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: 5, ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE: 5; NASIĄKLIWOŚĆ WODNA: < 0,1 %; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE: -45 N/m m²; SIŁA ŁAMIĄCA: 2500 N; KOLOR: JASNY SZARY
03	ISTNIEJĄCA WYCIERACZKA POSADZKOWA (KRATA STALOWA) - PRZEZNACZONA DO WYMIANY; PROJEKTOWANA WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA SYSTEMOWA - ZG. Z ZESTAWIENIEM (Ark. A-27)
04	REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ŻELBETOWYCH WEWNĘTRZNYCH (W ZAKRESIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH): - OCZYSZCZENIE RĘCZNE POWIERZCHNI DREWNIANYCH (STOPNI, PODSTOPNIC, BELEK POLICZKOWYCH); USUNIĘCIE ISTNIEJACYCH POWŁOK WYKOŃCZENIOWYCH, - USZCZELNIENIE DREWNA; UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH RYS I SZCZELIN JEDNOSKŁADNIKOWĄ ELASTYCZNĄ MASĄ (KITEM) DO DREWNA, - DOKŁADNE DOKRĘCENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH, W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA LUZÓW ELEMENTY ŁĄCZYMY NOWYMI WKRĘTAMI SAMONAWIERCAJĄCYMI DO DREWNA LUB DOKRĘCAMY ISTNIEJĄCE WKRĘTY, - SZLIFOWANIE POWIERZCHNI DREWNA POD PRACE WYKOŃCZENIOWE - LAKIEROWANIE: RĘCZNE,PAPIEREM ŚCIERNYM 150 LUB 180, - NANIESIENIE SZYBKOSCHNĄCEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DWUSKŁADNIKOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ, W ILOŚCI WARSTW KONIECZNYCH DO UZYSKANIA ELASTYCZNEJ TRWAŁEJ POWŁOKI ICHRONNEJ (WG. ZALECEŃ PRODUCENTA PREPARATU)

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY WYBURZANE
- PROJEKTOWANA POSADZKA: PŁYTKI GRESOWE 30,0 x 30,0 x 1,0 cm ANTYPOŚLIZGOWE - REKT. MIN. R9; KOLOR: JASNY SZARY
- ISTN. POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH PRZEZNACZONA DO WYMIANY NA PŁYTKI GRESOWE 30,0 x 30,0 cm, ANTYPOŚLIZGOWE - REKT. MIN. R9; KOLOR: JASNY SZARY
- ODWODNIENIE PUNKTOWE PODŁOGOWE (KRATKA PODŁOGOWA KANALIZACYJNA)

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Nowe przebicia w stropie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przejść stropowych są jedynie sugestią. Projektowane otwory przebić przez strop mogą ulec przesunięciu. O ostatecznym położeniu otworów decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykończonych) oraz określeniu stanu istniejącego. Lokalizacje otworów w stropach należy bezwzględnie rozpatrywać z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.
4. Przed wykonaniem odwodnień posadzki, przebić wentylacyjnych, kanalizacyjnych i elektrycznych należy sprawdzić ...
5. Szczególnie starannie należy wykonać dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych należy stosować listwy dylatacyjne do złącz poziomych.
6. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
7. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
8. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
9. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
10. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
11. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
12. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. z o.o.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011			10.2016	Stadium:	PW	Inwestor:	MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
Opracował	mgr inż. arch. KONRAD ZMYSŁO mgr inż. arch. MAŁGORZATA SOWA				10.2016	Skala:	1: 50	Inwestycja:	"PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Z FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ) DWORU Z GOŚCIERADOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ NA DZ. NR EW. 857 POŁOŻONEJ W OBR. EW. 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".
Sprawdził	mgr inż. arch. JOANNA PAJERSKA - SZCZUREK	MPOIA/063/2008			10.2016	Branża:	A		
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC - POSADZKI					Nr rys.:	A-14	Lokalizacja:	DZIAŁKA NR 857, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY