RZUT PIWNIC SKALA 1:50

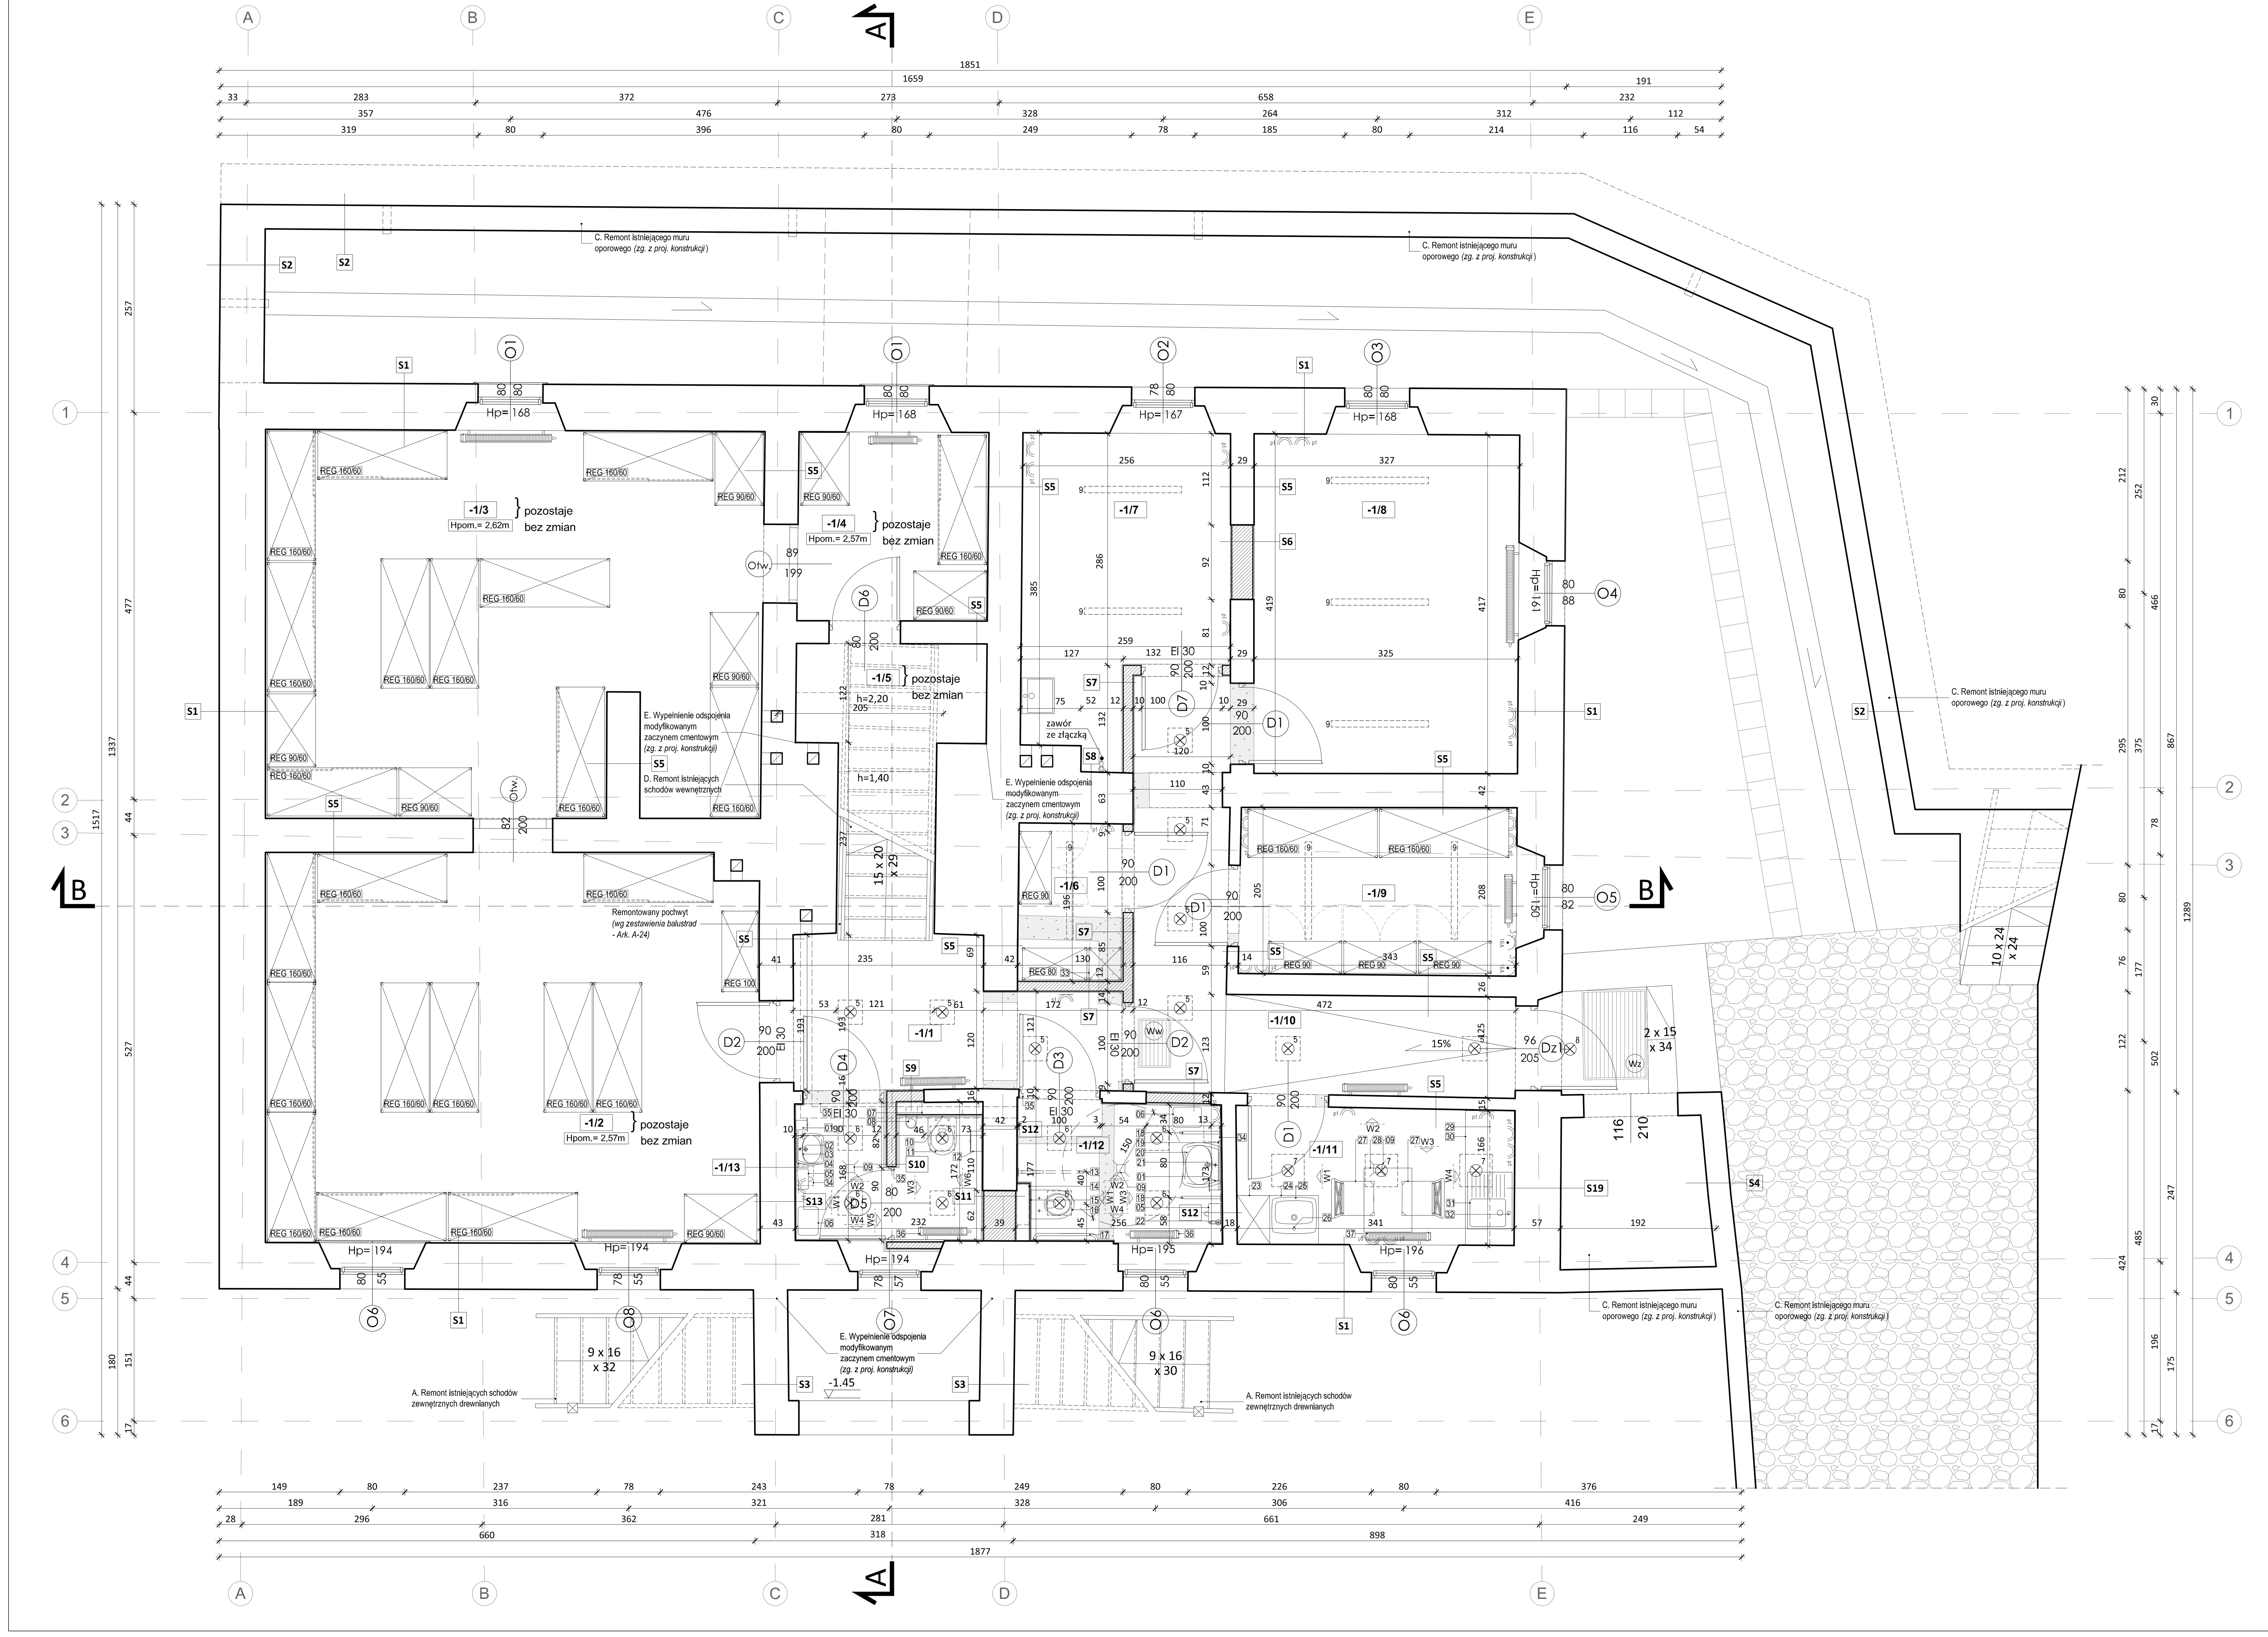

A.	REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH: - PRZESUSZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, - NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH MOCOWAŃ LUB PONOWNE PRZYMOCOWANIE, - ODCZYSZCZENIE MECHANICZNE POWIERZCHNI ELEMENTÓW DREWNIANYCH (Z NALOTÓW GRZYBA SKŁADOWEGO, MCHÓW, GLONÓW ORAZ POROSTÓW) PRZY UŻYCIU SZCZOTEK, - WZMOCNIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH SCHODÓW ZA POMOCĄ BEZPROZPUSZCZALNIKOWEGO ŚRODKA NA BAZIE ŻYWICY EPOKSYDOWEJ, - IMPREGNACJA DEKORACYJNĄ PŁYNNĄ LAZURĄ OCHRONNĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH (POZOSTAWIAJĄC NATURALNY RYSUNEK SŁOI DREWNA).
B.	REMONT ELEWACJI (W ZAKRESIE ŚCIAN MUROWANYCH ZEWNĘTRZNYCH W POZIOMIE PIWNIC): - OCZYSZCZENIE ELEWACJI MUROWANEJ ORAZ STYKU ELEWACJI Z ŚCIANĄ FUNDAMENTOWĄ POPRZEZ USUNIĘCIE ZNISZCZONYCH, ODSPOJONYCH, ZARYSOWANYCH I SPĘKANYCH TYNKÓW POPRZEZ HYDROPIASKOWANIE NISKOCIŚNIENIOWE BĄDŹ INNĄ METODĄ ODPOWIEDNIĄ DLA PRZEDMIOTOWYCH ELEWACJ, - WZMOCNIENIE OSŁABIONEJ POWIERZCHNI MURU WODNYM PREPARATEM KRZEMIANOWYM, - NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH RYS I SPĘKAŃ POPRZEZ SKLEJENIE LUB PRZEWIĄZANIE PRZY POMOCY SKOTWIENIA (W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI ROZWARCIA RYSY): a) INIEKCJA CIŚNIENIOWA MIKROCEMENTEM (RYSY I ROZSPOJEMNIA MNIEJSZE), b) WYPEŁNIENIE PRZY POMOCY MODYFIKOWANEGO ZACZYNU CEMENTOWEGO (RYSY O ROZWARTOŚCI POWYŻEJ 2,0 mm), - WSZYSTKIE MIEJSCA SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH NASĄCZYĆ PREPARATEM GRZYBOBÓJCZYM, JAKO SUBSTANCJI CZYNNEJ - DOMIESZKI DO ZAPRAW RENOWACYJNYCH W STARYM BUDOWNICTWIE PRZYGOTOWYWANYCH NA PLACU BUDOWY, PREPARAT BEZBARWNY, - ODKOPANY FRAGMENT ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ PRZY WYKONYWANIU NOWEJ OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU ORAZ ŚCIANY PIWNIC ZABEZPIECZYĆ ELASTYCZNYM HYDROIZOLACYJNYM MATERIAŁEM GRUBO POWŁOKOWYM, - REKONSTRUKCJA TYNKÓW POPRZEZ: a) WYKONANIE ZAPRAWY SZCZEPNEJ, JAKO NARZUTU PODKŁADOWEGO, ODPORNEGO NA ZASOLENIA, DO DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNK PRZY NARZUCIE PÓŁKRYJĄCYM, b) WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO PODKŁADOWEGO, NIE HYDROFOBOWEGO, PRZEPUSZCZALNEGO DLA PARY WODNEJ I PRZYSPIESZAJĄCEGO WYSYCHANIE, c) WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO, HYDROFOBOWEGO, PRZEPUSZCZALNEGO DLA PARY WODNEJ I PRZYŚPIESZAJĄCEGO WYSYCHANIE DZIĘKI ZAWARTOŚCI AKTYWNYCH PORÓW, WZMOCNIONEGO WŁÓKNAMI, O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA SIARCZANY I NISKIEJ ZAWARTOŚCI AKTYWNYCH ALKALIÓW, ODPORNEGO NA WODĘ I CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE (MROZOODPORNOŚĆ), d) WYKONANIE GŁADZI MINERALNEJ PRZY UŻYCIU MINERALNEJ SZPACHLÓWKI POWIERZCHNIOWEJ (TYNK FILCOWANY, ZBROJONY MIKRO WŁÓKNEM) ZAPRAWA POWINNA MIEĆ KOLOR STAREJ BIELI, - ELASTYCZNE WYPEŁNIENIE STYKÓW MIĘDZY TYNKIEM I STOLARKĄ ORAZ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ TRWALE ELASTYCZNĄ MASĄ DYLATACYJNĄ NA BAZIE POLIMERÓW HYDROFOBOWYCH, - PO ZWIĄZANIU TYNKÓW CAŁOŚĆ ZAGRUNTOWAĆ PREPARATEM WZMACNIAJĄCO-HYDROFOBIZUJĄCYM DO WGŁĘBNEGO GRUNTOWANIA, - NASTĘPNIE NALEŻY POMALOWAĆ POWIERZCHNIĘ FARBĄ SILIKONOWĄ, ODPORNĄ NA PORASTANIE PRZEZ GLONY, O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU PAROPSZEPUSZCZALNOŚCI GAZÓW O KOLORYSTYCE STAREJ BIELI
C.	REMONT ISTNIEJĄCEGO MURU OPOROWEGO: - NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH RYS I SPĘKAŃ POPRZEZ SKLEJENIE LUB PRZEWIĄZANIE PRZY POMOCY SKOTWIENIA (W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI ROZWARCIA RYSY): a) INIEKCJA CIŚNIENIOWA MIKROCEMENTEM (RYSY I ROZSPOJEMNIA MNIEJSZE), b) WYPEŁNIENIE PRZY POMOCY MODYFIKOWANEGO ZACZYNU CEMENTOWEGO (RYSY O ROZWARTOŚCI POWYŻEJ 2,0 mm), - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ DACHÓWKI CERAMICZNEJ, - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W ISTNIEJĄCEJ WYPRAWIE TYNKARSKIEJ, - ZABEZPIECZENIE IZOLACJĄ PRZECIWWODNĄ PIONOWĄ ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN MUROWANYCH (ZG. Z PROJ. KONSTRUKCJI), - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI PIONOWEJ (FOLIA KUBEŁKOWA) OD STRONY SKARPY POPRZEZ MONTAŻ LISTWY WYKOŃCZENIOWEJ, - WYKONANIE NOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ: a) WYKONANIE ZAPRAWY SZCZEPNEJ, JAKO NARZUTU PODKŁADOWEGO, ODPORNEGO NA ZASOLENIA, DO DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNK PRZY NARZUCIE PÓŁKRYJĄCYM, b) WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO PODKŁADOWEGO, NIE HYDROFOBOWEGO, PRZEPUSZCZALNEGO DLA PARY WODNEJ I PRZYSPIESZAJĄCEGO WYSYCHANIE, c) WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO, HYDROFOBOWEGO, PRZEPUSZCZALNEGO DLA PARY WODNEJ I PRZYŚPIESZAJĄCEGO WYSYCHANIE DZIĘKI ZAWARTOŚCI AKTYWNYCH PORÓW, WZMOCNIONEGO WŁÓKNAMI, O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA SIARCZANY I NISKIEJ ZAWARTOŚCI AKTYWNYCH ALKALIÓW, ODPORNEGO NA WODĘ I CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE (MROZOODPORNOŚĆ), d) WYKONANIE GŁADZI MINERALNEJ PRZY UŻYCIU MINERALNEJ SZPACHLÓWKI POWIERZCHNIOWEJ (TYNK FILCOWANY, ZBROJONY MIKRO WŁÓKNEM) ZAPRAWA POWINNA MIEĆ KOLOR STAREJ BIELI, - MONTAŻ DACHÓWKI CERAMICZNEJ GR. MIN. 1,2 cm ZE SPADKIEM 0,5% W KIERUNKU SKARPY, - WYKONANIE NOWEJ POWŁOKI MALARSKIEJ: FARBA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ, KOLOR BIAŁY RAL 9016
D.	REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ŻELBETOWYCH WEWNĘTRZNYCH (W ZAKRESIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH): - OCZYSZCZENIE RĘCZNE POWIERZCHNI DREWNIANYCH (STOPNI, PODSTOPNIC, BELEK POLICZKOWYCH): USUNIĘCIE ISTNIEJACYCH POWŁOK WYKOŃCZENIOWYCH, - USZCZELNIENIE DREWNA: UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH RYS I SZCZELIN JEDNOSKŁADNIKOWĄ ELASTYCZNĄ MASĄ (KITEM) DO DREWNA, - DOKŁADNE DOKRĘCENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH, W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA LUZÓW ELEMENTY ŁĄCZYMY NOWYMI WKRĘTAMI SAMONAWIERCAJĄCYMI DO DREWNA LUB DOKRĘCAMY ISTNIEJĄCE WKRĘTY, - SZLIFOWANIE POWIERZCHNI DREWNA POD PRACE WYKOŃCZENIOWE - LAKIEROWANIE: RĘCZNE,PAPIEREM ŚCIERNYM 150 LUB 180, - NANIESIENIE SZYBKOSCHNĄCEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DWUSKŁADNIKOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ, W ILOŚCI WARSTW KONIECZNYCH DO UZYSKANIA ELASTYCZNEJ TRWAŁEJ POWŁOKI ICHRONNEJ (WG. ZALECEŃ PRODUCENTA PREPARATU)
E.	REMONT ŚCIAN MUROWANYCH WEWNĘTRZNYCH: - NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH RYS I SPĘKAŃ POPRZEZ SKLEJENIE LUB PRZEWIĄZANIE PRZY POMOCY SKOTWIENIA (W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI ROZWARCIA RYSY): a) INIEKCJA CIŚNIENIOWA MIKROCEMENTEM (RYSY I ROZSPOJEMNIA MNIEJSZE), b) WYPEŁNIENIE PRZY POMOCY MODYFIKOWANEGO ZACZYNU CEMENTOWEGO (RYSY O ROZWARTOŚCI POWYŻEJ 2,0 mm), - SKUCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (PRZEBARWIONYCH ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWE ZASOLENIE, ZAWILGOCENIE LUB ZAGRZYBIENIE), - WYKONANIE NOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ Z MIESZANEK KONFEKCJONOWANYCH JAKO TYNKI RENOWACYJNE SZEROKOPOROWE - WYKONANIE NOWEJ POWŁOKI MALARSKIEJ: FARBA DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO, KOLOR BIAŁY RAL 9016
M.	REMONT ISTNIEJĄCEGO ORYNNOWANIA DREWNIANEGO: - UZUPEŁNIENIE ORAZ WYMIANA ISTNIEJĄCYCH RYNIEN DREWNIANYCH NA NOWE ORYNNOWANIE DREWNIANE Z ZABEZPIECZENIEM BLACHĄ MIEDZIANĄ - NIEWIDOCZNĄ Z ZEWNĄTRZ, - RYNNA W KSZTAŁCIE LITERY "V" ZBIJANA Z DWÓCH DESEK O GR. 25 mm Z DREWNA IGASTEGO IMPREGNOWANEGO, - MOCOWANIE RYNIEN NA KROKWIACH ZA POMOCĄ DREWNIANYCH "HAKÓW", DREWNO IGLASTE, IMPREGNOWANE, - ODPROWADZENIE WODY: POPRZEZ ŁAŃCUCHY MIEDZIANE KOTWIONE DO OPASKI UTWARDZONEJ WOKÓŁ BUDYNKU

UWAGI:
1. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS WYBURZEŃ ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN MUROWANYCH LUB ICH FRAGMENTÓW O GR. POWYŻEJ 15,0 cm
2. WYMIANA LUB KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ZGODNIE Z PROJEKTEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZIOWEJ (Ark. A-20, A-21).

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH

NR	NAZWA	KOLOR
01	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, Z FOTOKOMÓRKĄ *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
02	BATERIA UMYWALKOWA, SZTORCOWA, JEDNOUCHWYTOWA *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	CHROM
03	UMYWALKA ŚCIENNA WISZĄCA Z OTWOREM NA BATERIĘ, OTWOREM PRZELEWOWYM *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	BIAŁY RAL 9016
04	LUSTRO ŚCIENNE KLEJONE 60,0 x 90,0; ZLICOWANE Z PŁASZCZYZNĄ PŁYTEK ŚCIENNYCH	-
05	SUSZARKA DO RĄK, Z FOTOKOMÓRKĄ *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
06	KOSZ NA ŚMIECI *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	CHROM
07	STELAŻ PODTYNKOWY DO MISKI WC *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	-
08	SZCZOTKA TOALETOWA Z UCHWYTEM , MOCOWANA DO ŚCIANY ZA POMOCĄ ŚRUB *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
09	KRATKA ODWADNIAJĄCA	STAL SZCZOTKOWANA
10	PRZYCISK SPŁUKUJĄCY *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
11	MISKA USTĘPOWA CERAMICZNA PODWIESZANA TYPU 'RIMFREE' - BEZ KOŁNIERZA WEWNĘTRZNEGO *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	BIAŁY RAL 9016
12	PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY Z ZAMKNIĘCIEM NA KLUCZYK *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
13	UCHWYT UCHYLNY 80,0 cm, Ø 25 mm *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
14	STELAŻ PODTYNKOWY DO MISKI WC *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	-
15	PRZYCISK SPŁUKUJĄCY *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
16	MISKA USTĘPOWA PODWIESZANA TYPU 'RIMFREE' - BEZ KOŁNIERZA WEWNĘTRZNEGO, PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	BIAŁY RAL 9016
17	UCHWYT ŚCIENNY PROSTY 80,0 cm Ø 25 mm *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
18	UCHWYT UCHYLNY 50,0 cm Ø 25 mm *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
19	LUSTRO ŚCIENNE UCHYLNE Z ZESTAWEM UCHWYTÓW DO REGULACJI KĄTA NACHYLENIA, WYM.: 45,0 x 60,0 cm *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
20	UMYWALKA ŚCIENNA WISZĄCA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z OTWOREM NA BATERIĘ *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	BIAŁY RAL 9016
21	BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA Z UCHWYTEM LEKARSKIM ZINTEGROWANYM PERLATOREM *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	CHROM
22	ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA *(zg. z proj. inst. sanitarnych)*	-
23	SZAFA NA UBRANIA 40 x 60 cm, DRZWI UCHYLNE, PŁYTA MDF LAKIEROWANA	BIAŁY RAL 9016
24	SZAFKA PODUMYWALKOWA Z BLATEM	BIAŁY RAL 9016
25	UMYWALKA BLATOWA Z OTWOREM NA BATERIĘ *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	BIAŁY RAL 9016
26	BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA, JEDNOUCHWYTOWA *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	CHROM
27	KRZESŁO (Z WYSOKIM OPARCIEM) LITA SOSNA, LAKIER BEZBARWNY *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	LITA SOSNA
28	STÓŁ ROZKŁADANY (Z OPUSZCZANYM BLATEM) LITA SOSNA, LAKIER BEZBARWNY *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	LITA SOSNA
29	SZAFKI WISZĄCE (gł. 30 cm, wys. 90 cm) PŁYTA MDF LAKIEROWANA	BIAŁY RAL 9016
30	ZABUDOWA ANEKSU: SZAFKI STOJĄCE Z BLATEM (PŁYTA MDF LAKIEROWANA + BLAT DREWNIANY)	BIAŁY RAL 9016, LITA SOSNA
31	ZLEW Z OCIEKACZEM, JEDNOKOMOROWY Z OTWOREM NA BATERIĘ *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL SZLACHETNA JEDWAB
32	BATERIA KUCHENNA SZTORCOWA, JEDNOUCHWYTOWA "PULLOUT" *(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)*	STAL SZLACHETNA, SREBRNY
33	SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI (REGAŁ MAGAZYNOWY, PÓŁKOWY, ZAMYKANY, MALOWANY) 40,0 x 40,0 cm	BIAŁY RAL 9016
34	PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY CWU (PODUMYWALKOWY O POJ. 5,0 L (*zg. z proj. instalacji sanitarnych*)	-
35	PROJEKTOWANE DRZWI - *zg. z proj. stolarki drzwiowej (rys. A-20)*	-
36	PROJEKTOWANY GRZEJNIK PŁYTOWY ŚCIENNY 60,0 x 60,0 *(zg. z proj. instalacji sanitarnych)*	BIAŁY RAL 9016
37	PROJEKTOWANY GRZEJNIK PŁYTOWY ŚCIENNY 72,0 x 60,0 cm *(zg. z proj. instalacji sanitarnych)*	BIAŁY RAL 9016

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PIWNIC

NR POM.	POMIESZCZENIE	WYKOŃCZENIE	POW. UŻYTK. (m²)
-1/1	KOMUNIKACJA	ISTN. PŁYTKI CERAMICZNE	6.50
-1/2	MAGAZYN	ISTN. PŁYTKI CERAMICZNE	29.13
-1/3	MAGAZYN	ISTN. PŁYTKI CERAMICZNE	28.67
-1/4	MAGAZYN	ISTN. PŁYTKI CERAMICZNE	5.45
-1/5	MAGAZYN POD SCHODAMI	ISTN. PŁYTKI CERAMICZNE	3.98
-1/6	MAGAZYN	PROJ. PŁYTKI GRESOWE	2.52
-1/7	KOTŁOWNIA	PROJ. PŁYTKI GRESOWE	8.77
-1/8	POM. GOSPODARCZE	PROJ. PŁYTKI GRESOWE	13.63
-1/9	MAGAZYN	PROJ. PŁYTKI GRESOWE	7.03
-1/10	KOMUNIKACJA	PROJ. PŁYTKI GRESOWE	10.39
-1/11	POMIESZCZENIE SOCJALNE	PROJ. PŁYTKI GRESOWE	5.78
-1/12	TOALETA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PROJ. PŁYTKI GRESOWE	2.30
-1/13	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA	PROJ. PŁYTKI GRESOWE	3.80
	ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNIC		**127.95**

PROJEKTOWANE REGAŁY MAGAZYNOWE PÓŁKOWE (rozwiązanie systemowe):
Max. obciążenie półki wynosi 100 kg (całego regału 600 kg); montaż: przy użyciu śrub i nakrętek M6; słupy i półki: z giętej blachy zimnowalcowanej lakierowanej farbą proszkową (*zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia*)

REG 160/60 – PROJEKTOWANY REGAŁ PÓŁKOWY: WYMIARY (wys. x dł. x szer.): 200 x 160 x 60 cm, (regał zamykany, drzwi przesuwne - skrzydła: 2 x 80 cm)
REG 160/60 – PROJEKTOWANY REGAŁ PÓŁKOWY: WYMIARY (wys. x dł. x szer.): 200 x 160 x 60 cm, (regał z półkami otwartymi)
REG 100 – PROJEKTOWANY REGAŁ PÓŁKOWY: WYMIARY (wys. x dł. x szer.): 200 x 100 x 42 cm, (szuflady wewnętrzne do wysokości 120 cm)
REG 90/60 – PROJEKTOWANY REGAŁ PÓŁKOWY: WYMIARY (wys. x dł. x szer.): 200 x 90 x 60 cm, (regał z półkami otwartymi)
REG 90 – PROJEKTOWANY REGAŁ PÓŁKOWY: WYMIARY (wys. x dł. x szer.): 200 x 90 x 40 cm, (regał zamykany, drzwi uchylne - skrzydła: 2 x 45 cm)
REG 80 – PROJEKTOWANY REGAŁ PÓŁKOWY: WYMIARY (wys. x dł. x szer.): 200 x 80 x 40 cm, (regał z półkami otwartymi)

5 – OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) - PLAFON: wym. 30 x 30 x 8,2 cm; źródło światła: E27 LED; napięcie zasilania oprawy: 230 V; obudowa: stalowa malowana elektrostatycznie (kolor biały RAL 9016), klosz: tworzywo sztuczne matowe (kolor biały RAL 9016); mocowanie natynkowe - zawiesze elektryczne (*zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia*)
6 – OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) - PLAFON: wym. 30 x 30 x 8,2 cm; źródło światła: E27 LED; IP44; napięcie zasilania oprawy: 230 V; obudowa: stalowa malowana elektrostatycznie (kolor biały RAL 9016), klosz: tworzywo sztuczne matowe (kolor biały RAL 9016); mocowanie natynkowe – zawiesze elektryczne (*zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia*)
7 – OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) - PLAFON: wym. 40 x 40 x 8,2 cm; źródło światła: E27 LED; IP20; napięcie zasilania oprawy: 230 V; obudowa: stalowa malowana elektrostatycznie (kolor biały RAL 9016), klosz: tworzywo sztuczne matowe (kolor biały RAL 9016); mocowanie natynkowe - zawiesze elektryczne (*zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia*)
8 – OŚWIETLENIE TECHNICZNE (ZEWNĘTRZNE) - OPRAWA KINKIETOWA LATARNIA: wymiary: 36 x 26 x22 cm, latarnia na ramieniu, źródło światła: oprawka E27 LED, IP43, kolor: czarny, mocowanie bezpośrednio do ściany (*zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia*)
9 – OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) - OPRAWA NATYNKOWA: 120 x 8,6 x 6,4 cm, źródło światła: oprawa LED, IP65, napięcie zasilania oprawy: 230 V, moc: 36W, materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, mocowanie natynkowe - bezpośrednio do stropu; (*zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia*)

S1	ISTNIEJĄCA ŚCIANA - ZEWNĘTRZNA PIWNIC:	[cm]
	istniejąca powłoka malarska	istn.
	istniejący tynk zewnętrzny	istn.
	istniejąca licówka z cegły	istn.
	istniejąca ściana murowana: cegła pełna	istn.
	istniejący tynk wewnętrzny cementowo-wapienny	istn.
	projektowana powłoka malarska: farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016	-
S2	**ISTNIEJĄCA ŚCIANA - OPOROWA:**	**[cm]**
	istniejąca powłoka malarska	istn.
	istniejący tynk zewnętrzny	istn.
	istniejąca licówka z cegły	istn.
	istniejąca ściana: beton zbrojony	istn.
	istniejąca izolacja pionowa (folia kubełkowa)	istn.
S3	**ISTNIEJĄCA ŚCIANA - PODMURÓWKA POD GANEK:**	**[cm]**
	wykończenie: powłoka malarska	istn.
	tynk zewnętrzny	istn.
	ściana murowana: cegła pełna	istn.
	tynk wewnętrzny	istn.
	wykończenie: powłoka malarska	istn.
S4	**ISTNIEJĄCA ŚCIANA - MUR OPOROWY:**	**[cm]**
	wykończenie: powłoka malarska	istn.
	tynk zewnętrzny	istn.
	ściana murowana: cegła pełna	istn.
	tynk zewnętrzny	istn.
	wykończenie: powłoka malarska	istn.
S5	**ISTNIEJĄCA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA:**	**[cm]**
	proj. powłoka malarska: farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-
	istniejący tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	istn.
	istniejąca ściana murowana: cegła pełna	istn.
	istniejący tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	istn.
	proj. powłoka malarska: farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-
S6	**PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA:**	**[cm]**
	wykończenie: powłoka malarska - farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-
	tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	1,5
	ściana murowana: cegła pełna	26
	tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	1,5
	wykończenie: powłoka malarska - farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-
S7	**PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA:**	**[cm]**
	wykończenie: powłoka malarska - farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-
	tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	1,5
	ściana murowana: cegła pełna	12
	tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	1,5
	wykończenie: powłoka malarska - farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-
S8	**ISTNIEJĄCA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA:**	**[cm]**
	projektowana powłoka malarska - farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-
	istniejący tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	istn.
	istniejąca ściana murowana: cegła pełna	istn.
	istniejący tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	istn.
	projektowana powłoka malarska: farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-
S9	**PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA (POM. MOKRE):**	**[cm]**
	wykończenie: powłoka malarska - farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-
	tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	1,5
	ściana murowana: cegła pełna	12
	tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny zatarty na ostro	1,5
	izolacja pionowa: folia uszczelniająca w płynie (x2 warstwy), w narożnikach taśma uszczelniająca	0,2
	wykończenie: płytki ceramiczne ścienne na kleju, wym.: 30x30cm, fuga: 0,3 cm	1,5

S10	PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWN. (POM. MOKRE):	[cm]
	wykończenie: płytki ceramiczne ścienne na kleju, wym. 30x30cm, fuga: 0,3 cm	2
	izolacja pionowa: folia uszczelniająca w płynie (x2 warstwy), w narożnikach taśma uszczelniająca	0,2
	tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny zatarty na ostro	1,5
	ściana murowana: pustak ceramiczny P+W	11,5
	tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny zatarty na ostro	1,5
	izolacja pionowa: folia uszczelniająca w płynie (x2 warstwy), w narożnikach taśma uszczelniająca	0,2
	wykończenie: płytki ceramiczne ścienne na kleju, wym.: 30x30cm, fuga: 0,3 cm	2
S11	**PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWN. (UZUPEŁNIENIE):**	**[cm]**
	wykończenie: płytki ceramiczne ścienne na kleju, wym. 30x30cm, fuga: 0,3 cm	2
	izolacja pionowa: folia uszczelniająca w płynie (x2 warstwy), w narożnikach taśma uszczelniająca	0,2
	tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny zatarty na ostro	1,5
	ściana murowana: cegła pełna	39
	tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny zatarty na ostro	1,5
	izolacja pionowa: folia uszczelniająca w płynie (x2 warstwy), w narożnikach taśma uszczelniająca	0,2
	wykończenie: płytki ceramiczne ścienne na kleju, wym.: 30x30cm, fuga: 0,3 cm	2
S12	**ISTNIEJĄCA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA (POM. MOKRE):**	**[cm]**
	proj. wykończenie: płytki ceramiczne ścienne na kleju, wym. 30x30cm, fuga: 0,3 cm	2
	proj. izolacja pionowa: folia uszczelniająca w płynie (x2 warstwy), w narożnikach taśma uszczelniająca	0,2
	proj. tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny zatarty na ostro	1,5
	istniejąca ściana murowana: cegła pełna	istn.
	proj. tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny zatarty na ostro	1,5
	proj. izolacja pionowa: folia uszczelniająca w płynie (x2 warstwy), w narożnikach taśma uszczelniająca	0,2
	proj. wykończenie: płytki ceramiczne ścienne na kleju, wym. 30x30cm, fuga: 0,3 cm	2
S13	**ISTNIEJĄCA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA (POM. MOKRE):**	**[cm]**
	proj. wykończenie: płytki ceramiczne ścienne na kleju, wym. 30x30cm, fuga: 0,3 cm	2
	proj. izolacja pionowa: folia uszczelniająca w płynie (x2 warstwy), w narożnikach taśma uszczelniająca	0,2
	proj. tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny zatarty na ostro	1,5
	istniejąca ściana murowana: cegła pełna	istn.
	proj. tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	1,5
	proj. powłoka malarska: farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-
S19	**ISTNIEJĄCA ŚCIANA - ZEWNĘTRZNA (MUR OPOROWY):**	**[cm]**
	istniejąca powłoka malarska	istn.
	istniejący tynk zewnętrzny	istn.
	istniejąca licówka z cegły	istn.
	istniejąca ściana murowana: cegła pełna	istn.
	proj. tynk wewnętrzny: cementowo-wapienny	1,5
	proj. powłoka malarska: farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016,	-

LEGENDA:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY WYBURZANE
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI PŁYTOWE (ZG. Z PROJ. SANITARNYM)
- pt – GNIAZDO 230V, IP20, P/T
- pt – GNIAZDO 230V, IP44, P/T
- 3/16A – GNIAZDO 400V/16A, IP44, Z ROZŁĄCZNIKIEM 0-I

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Nowe przebicia w stropie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przejść stropowych są jedynie sugestią. Projektowane otwory przebić przez strop mogą ulec przesunięciu. O ostatecznym położeniu otworów decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykończonych) oraz określeniu stanu istniejącego. Lokalizację otworów w stropach należy bezwzględnie rozpatrywać z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.
4. Szczególnie starannie należy wykonać dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych należy stosować listwy dylatacyjne do złącz poziomych.
5. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
6. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
7. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
9. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
10. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
11. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. z o.o.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data		
Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011		10.2016	Stadium:	PW
Opracował	mgr inż. arch. KONRAD ZMYSŁO mgr inż. arch. MAŁGORZATA SOWA			10.2016	Skala:	1: 50
Sprawdził	mgr inż. arch. JOANNA PAJERSKA - SZCZUREK	MPOIA/063/2008		10.2016	Branża:	A
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC: ARANŻACJA				Nr rys.:	A-17

Inwestor: MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

Inwestycja: "PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Z FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ) DWORU Z GOŚCIERADOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ NA DZ. NR EW. 857 POŁOŻONEJ W OBR. EW. 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

Lokalizacja: DZIAŁKA NR 857, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY